


JÄÄKAAPPI, LATTIAKAIVOT, VIEMÄRIPUTKET ENNEN HAJULUKKOA, HAJULUKOT, PYYKKI- JA TISKIKONE, ILMASTOINTILAITTEET, KOSTUTTIMIT, YM. VÄHÄISET PAIKALLISET EPÄPUHTAUSLÄHTEET

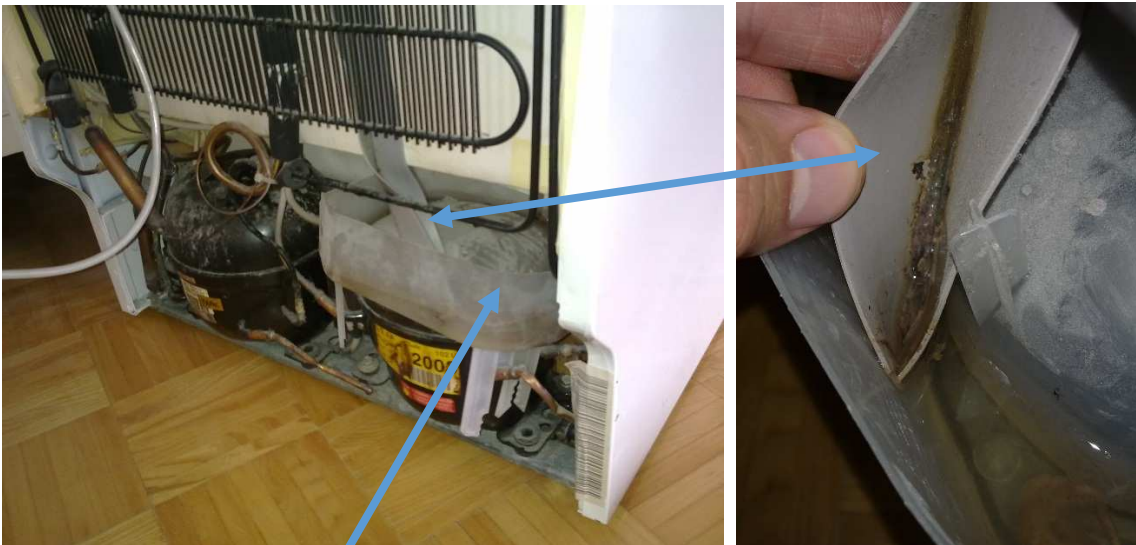

Jääkaapin (ainakin vanhemmissa malleissa) kondenssiveden kulkureitillä ja haihdutuskaualossa on jatkuvaa kosteutta ja huonepölyä ravinnoksi ja siten mikrobeille hyvät oltavat. Sama asia koskee muita vastaavia laitteita ja järjestelmiä.

-Mitä sitten?

Ei kovin suurta merkitystä, mutta hyvä huomioida seuraavat vaikutukset:

-Homekoirat varmaankin ilmaisevat nämä paikat.

-Näiden paikkojen välittömässä läheisyydessä ei ehkä kannata oleskella pitkiä aikoja (laitteiden ja järjestelmien sijoittelussa huomioitava).

-Hajuhaitat.

-Voimakkaiden ilmavirtauksien myötä epäpuhtaudet leviävät näiden lähteiden luota muualle ympäröiviin tiloihin. Ilmavirtauksia tehostaa esim. ovien ja ikkunoiden kautta tehostunut tuuletus (tuulen puuskat ulkona), koneellinen ilmanvaihto ja sen suuntaukset, lattialämmitys / muut lämpöerojen aikaansaamat ilmavirtaukset kuten jääkaapin takaa kiertävä ilma.